


# Bestimmung der Kornverteilung durch vereinigte Siebung und Sedimentation

nach DIN 18 123

Entnahme durch:	Dr. Behnisch	Entnahmest.:	BS 9
Entnahmedatum:		Tiefe:	0,2 - 0,9 m
Ausgef. durch:	Dr. Hölzer	Bodengruppe:	Einstufung über Konsistenzgrenzen!
Datum:	11.09.08	Entnahmeart:	gestört

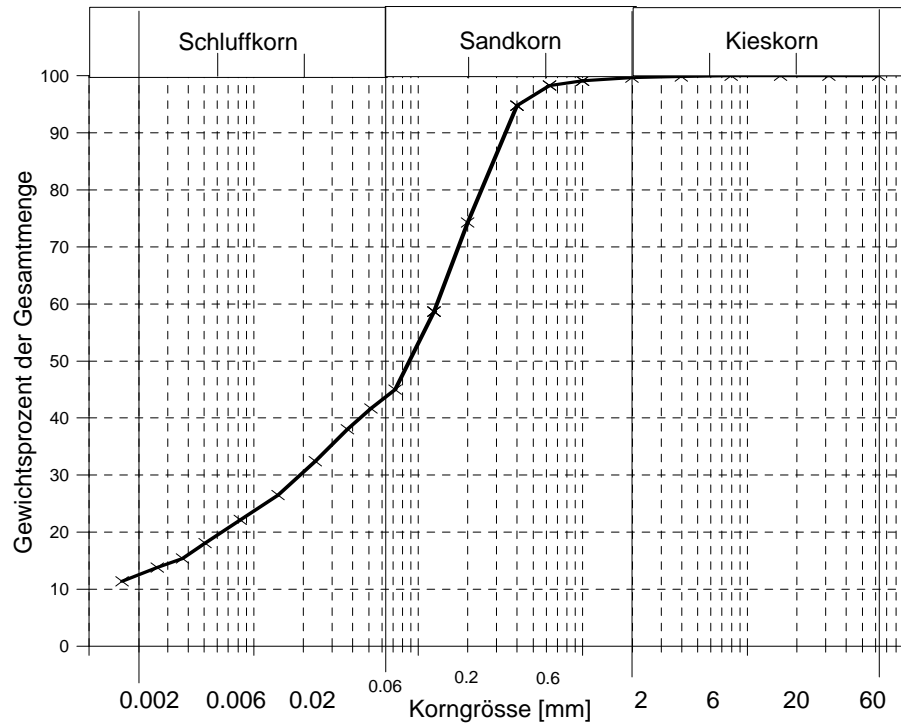

Bemerkungen: Der Anteil  $\leq 0,063$  mm beträgt 43,4 %!