


# Kornverteilung durch Siebung

nach DIN 18 123

Entnahme durch:	Dr. Behnisch	Probenbez.:	Schurf S 3
Datum:		Tiefe:	1,4 - 1,6 m
Ausgef. durch:	Dr. Hölzer	Bodengruppe:	SE
Datum:	11.09.08	Entnahmeart:	gestört

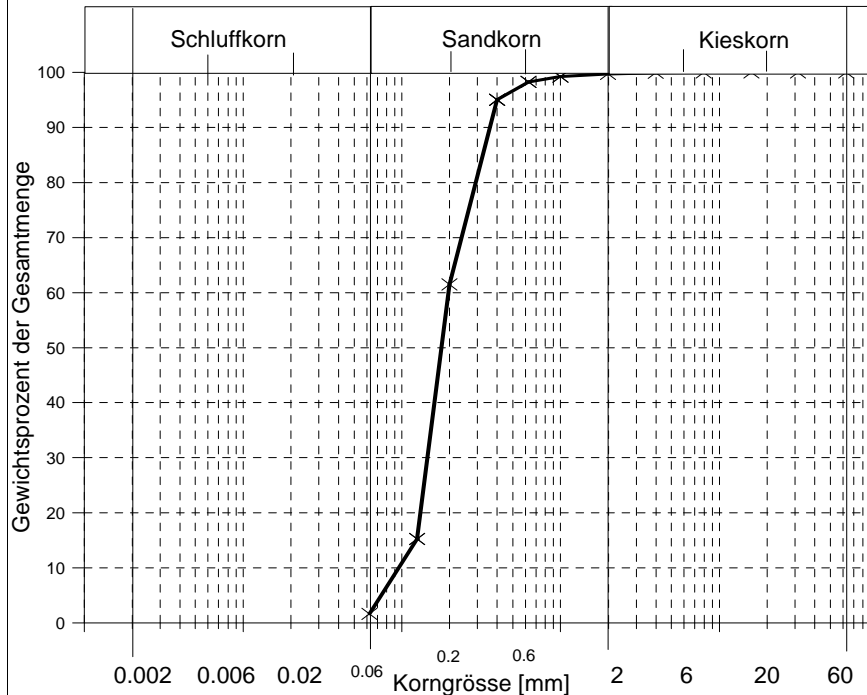

Bemerkungen: Der Anteil  $\leq 0,063$  mm beträgt 1,67 %!